


Anlage 3a – Muster Messaufbau

Abrechnung der Messlokation gemäß § 3 Nr. 24a und/oder Nr. 24b EnWG

Folgende Anschlusssituation besteht vor Ort und entspricht dem § 3 Nr. 24a und/oder 24b EnWG:

Messschema

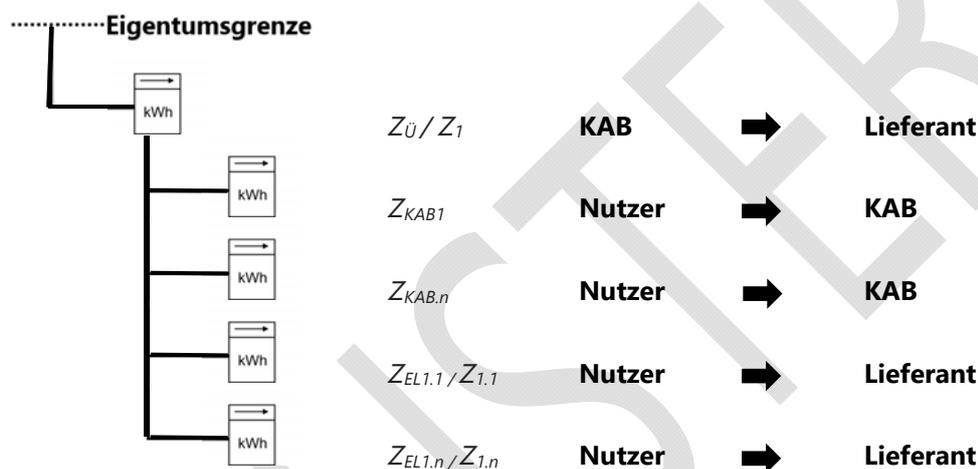

$Z_{\dot{U}} / Z_1$ = Hauptmessung / Übergabemessung / Summenmessung
 → SLP und/oder RLM
 berechnete Marktlokation
 $Z_{KAB1} - Z_{KAB.n}$ = vom Kundenanlagenbetreiber versorgter Zähler
 $Z_{EL1.1} - Z_{EL1.n} / Z_{1.1} - Z_{1.n}$ = vom Energielieferanten versorgter Zähler
 → SLP und/oder RLM

Hinter der Hauptmessung befinden sich Untermessungen, die zum einen durch den Kundenanlagenbetreiber (KAB) und zum anderen durch Energielieferanten (EL) versorgt werden können.